



Banda de Frequências (Hz)	Valores de referência (em dB)	Curva de referência ajustada	DnT (em dB)
	Bandas de terços de oitava		
100	33	13	24,4
125	36	16	25,7
160	39	19	30,8
200	42	22	33,9
250	45	25	28,4
315	48	28	28,3
400	51	31	31,8
500	52	32	34,3
630	53	33	33,2
800	54	34	34,8
1000	55	35	33,7
1250	56	36	31,9
1600	56	36	31,6
2000	56	36	31,1
2500	56	36	29,7
3150	56	36	31,6

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

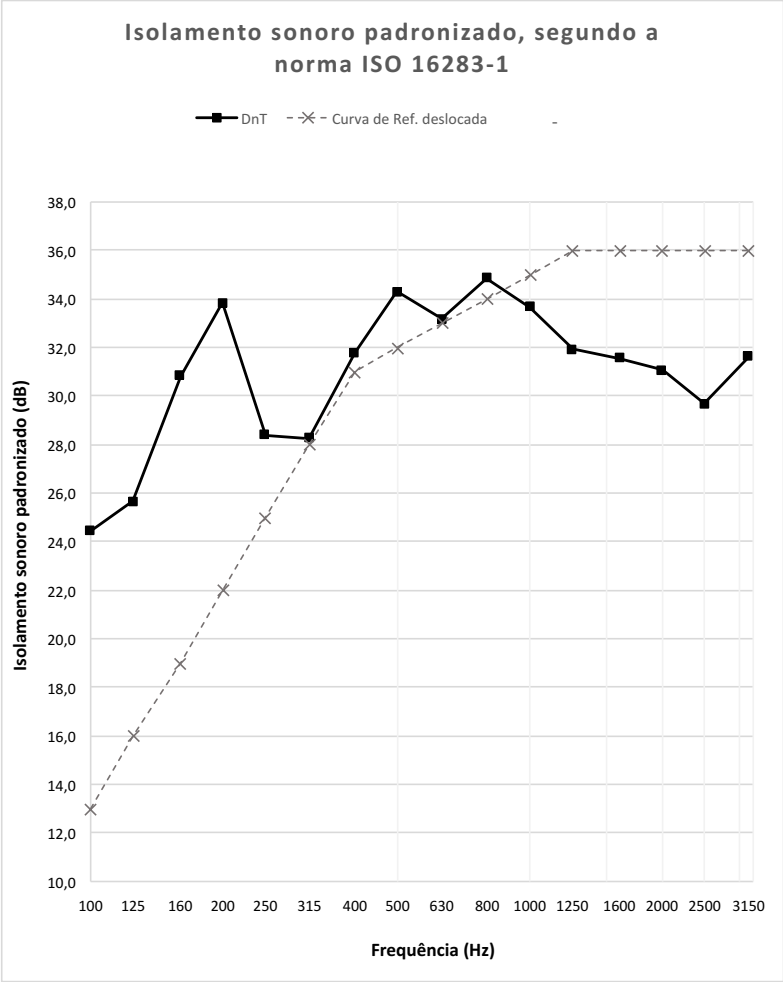


Banda de Frequências (Hz)	Valores de referência (em dB)	Curva de referência ajustada	DnT (em dB)
	Bandas de terços de oitava		
100	33	14	34,1
125	36	17	36,7
160	39	20	39,2
200	42	23	41,2
250	45	26	37,9
315	48	29	35,7
400	51	32	33,3
500	52	33	34,1
630	53	34	31,7
800	54	35	35,4
1000	55	36	36,3
1250	56	37	34,0
1600	56	37	32,0
2000	56	37	29,4
2500	56	37	29,5
3150	56	37	32,8


15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

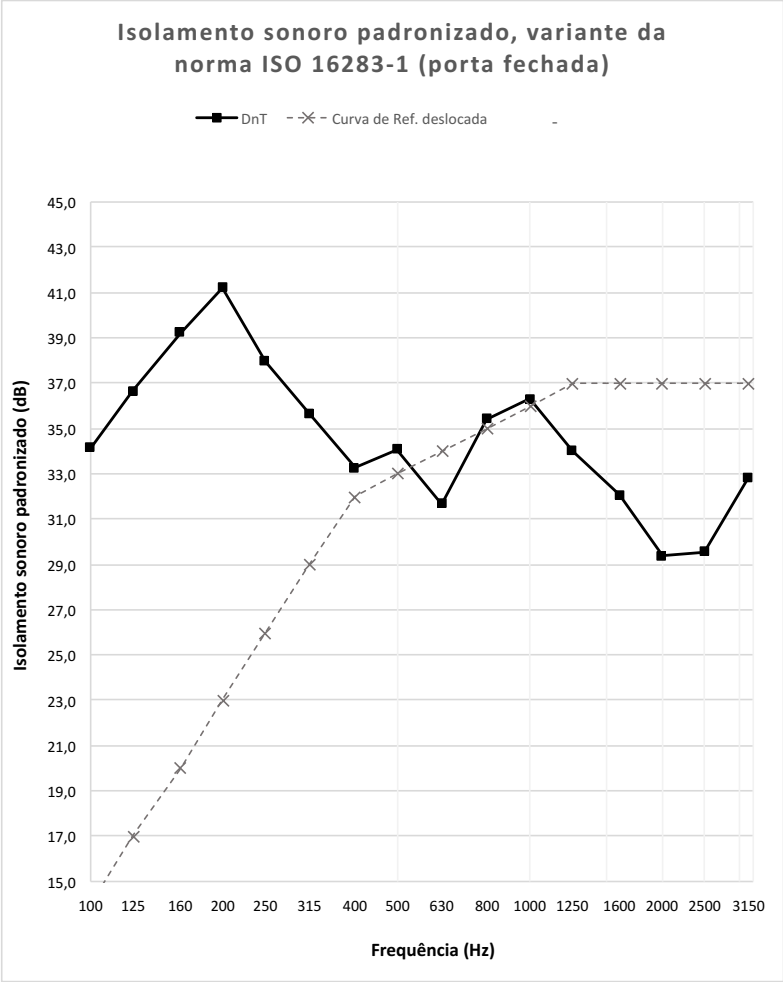


DnT,w	20
-------	----

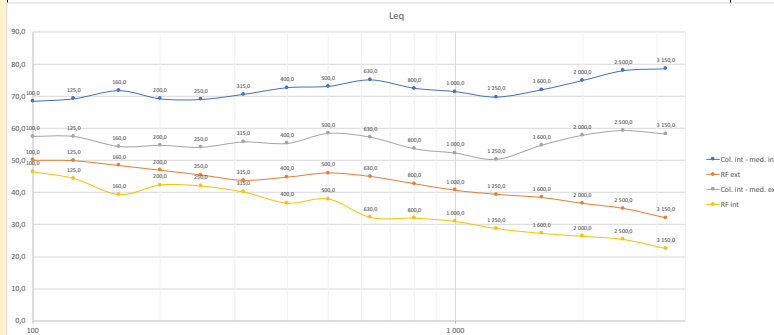

Banda de Frequências (Hz)	Valores de referência (em dB)		Curva de referência ajustada	DnT (em dB)
	Bandas de terços de oitava			
100	33		1	15,9
125	36		4	16,5
160	39		7	22,8
200	42		10	18,6
250	45		13	19,4
315	48		16	18,5
400	51		19	20,6
500	52		20	17,5
630	53		21	20,4
800	54		22	21,1
1000	55		23	21,2
1250	56		24	21,3
1600	56		24	19,3
2000	56		24	19,0
2500	56		24	20,5
3150	56		24	22,1

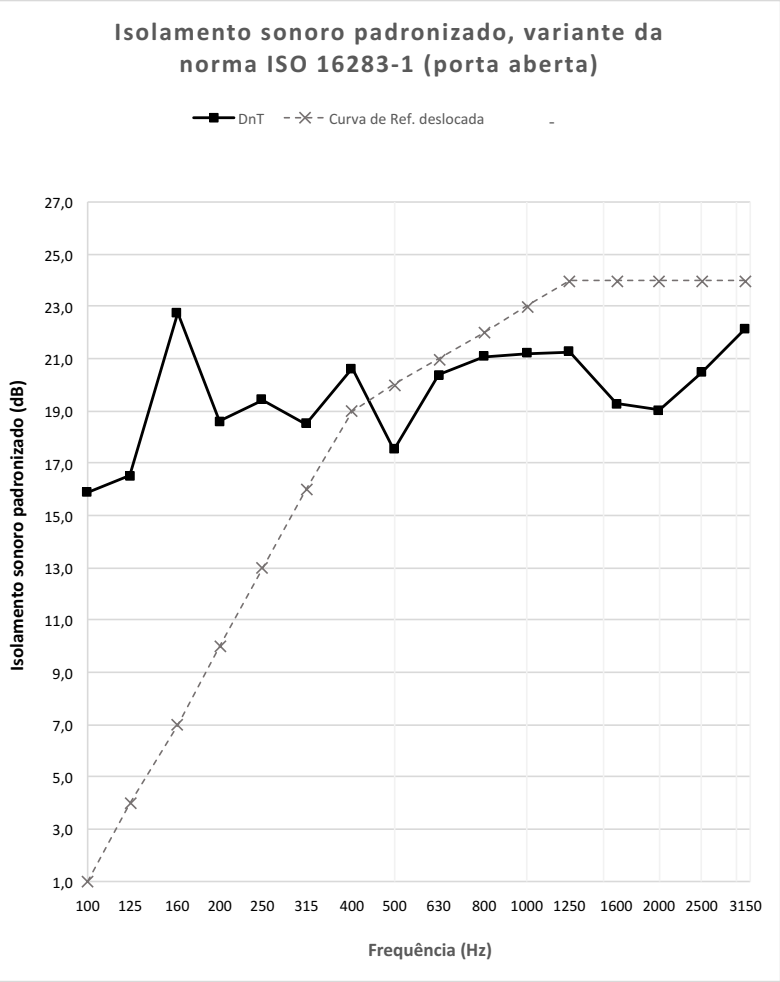


DnT,w	28
-------	----

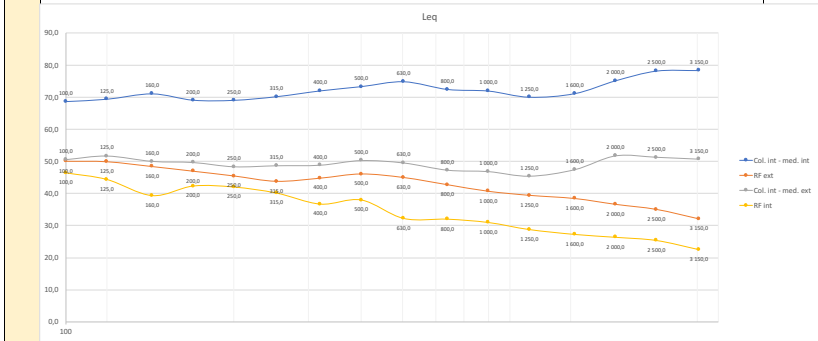


Banda de Frequências (Hz)	Valores de referência (em dB)	Curva de referência ajustada	DnT (em dB)
	Bandas de terços de oitava		
100	33	9	36,2
125	36	12	29,6
160	39	15	31,2
200	42	18	26,1
250	45	21	27,8
315	48	24	26,9
400	51	27	28,6
500	52	28	28,0
630	53	29	29,7
800	54	30	29,3
1000	55	31	28,4
1250	56	32	27,7
1600	56	32	26,3
2000	56	32	25,3
2500	56	32	28,7
3150	56	32	29,4

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

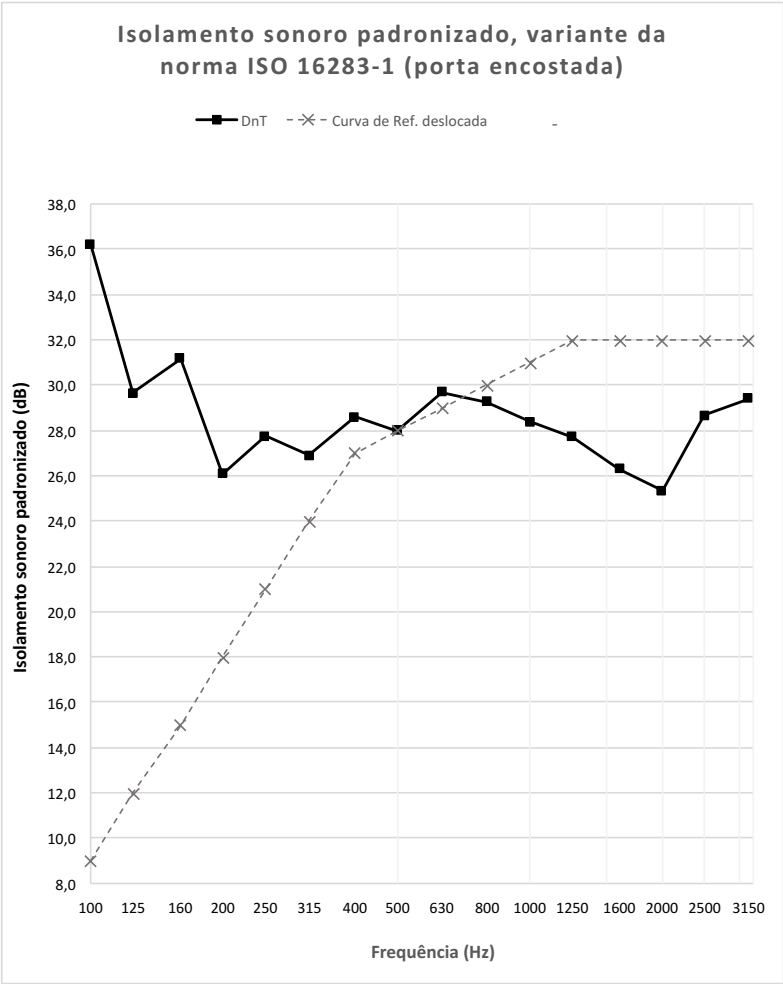

Isolamento sonoro padronizado, segundo a norma ISO 16283-1

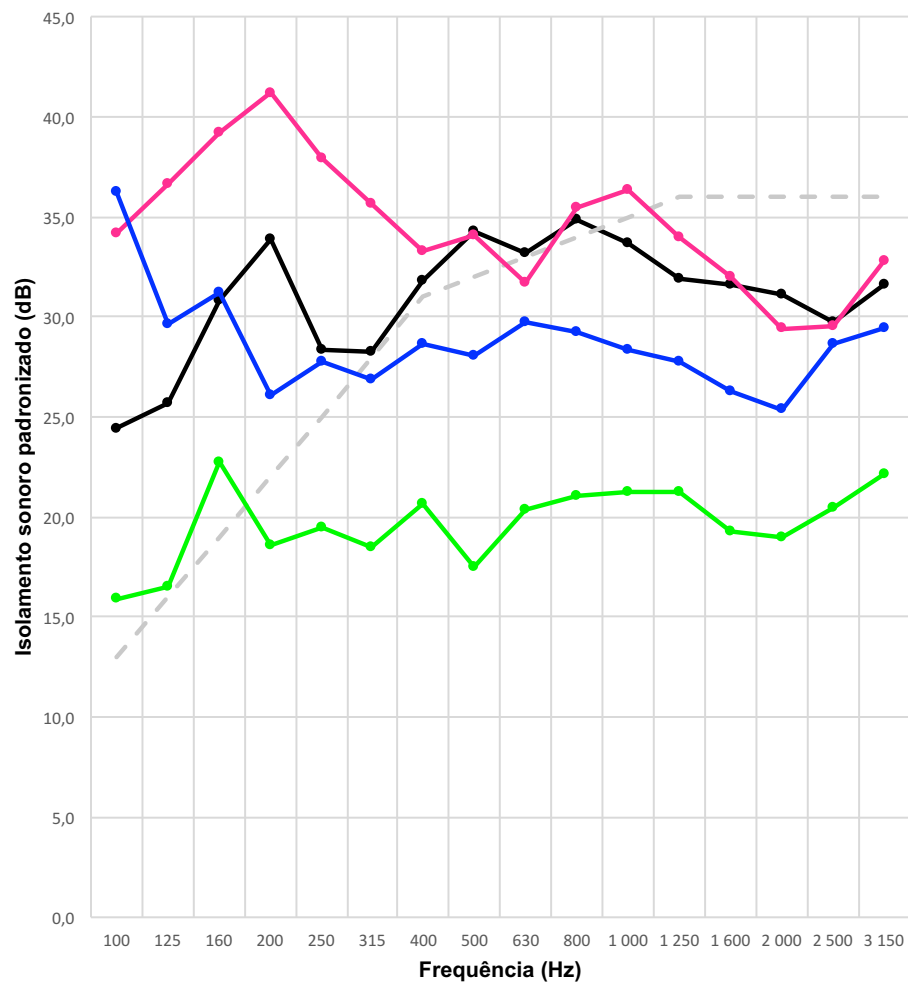

—●— D2m,nT
 —●— Porta fechada (D*2m,nT)
 —●— Porta encostada (D*2m,nT)
 —●— Porta aberta (D*2m,nT)
 - - - Curva de referência